

Service Bulletin

Baureihe | Allgemein

Betreff | Internetanbindung von Dia.ne WIN Anlagen

Nr. 48 | 25.01.06

Update 18.12.06

Herbert Sonnerer
GE Energy | Jenbacher Service

Tel. +43 | 5244 | 600-2168
Fax +43 | 5244 | 600-42168

herbert.sonnerer@ge.com
www.gejenbacher.com






Die GE Jenbacher Bediensysteme DIA.NE® bieten mittels Netzwerkanbindung die Möglichkeit einer kundenseitigen Ankopplung. Mit dieser Ankopplung ist es möglich über den Web-Browser auf die DIA.NE® WIN zuzugreifen und die Anlage zu bedienen. Basierend auf den heutigen Technologien und die Verbreitung von Internet-Anschlüssen bietet GE Jenbacher nun auch eine **Anbindung über das Internet** an.

Mit höheren Übertragungsraten und rascherem Datenzugriff (Update, Export der historischen Daten), sowie der Möglichkeit, über Satellit nahezu weltweit zugreifen zu können, kann ein höherer Service Level erreicht werden. Und dies bei gleichzeitig niedrigeren Kosten als alternative Verbindungsmethoden!

Welche Ausstattung ist auf der Anlage nötig?

- DIA.NE® WIN Server (Standard bei GE Jenbacher Neuanlagen mit Ausnahme des J208 Motors) incl. Lizenz (notwendig um DIA.NE® WIN zu benutzen)
- Permanente Internetverbindung mit öffentlicher IP Adresse, sowie Router mit kundenseitigem Netzwerkanschluss (Ethernet Interface). Details entnehmen Sie bitte dem beiliegendem Formular „Customer Internet/LAN configuration“.
- Anlagen-Firewall (von GE Jenbacher geliefert und gewartet)

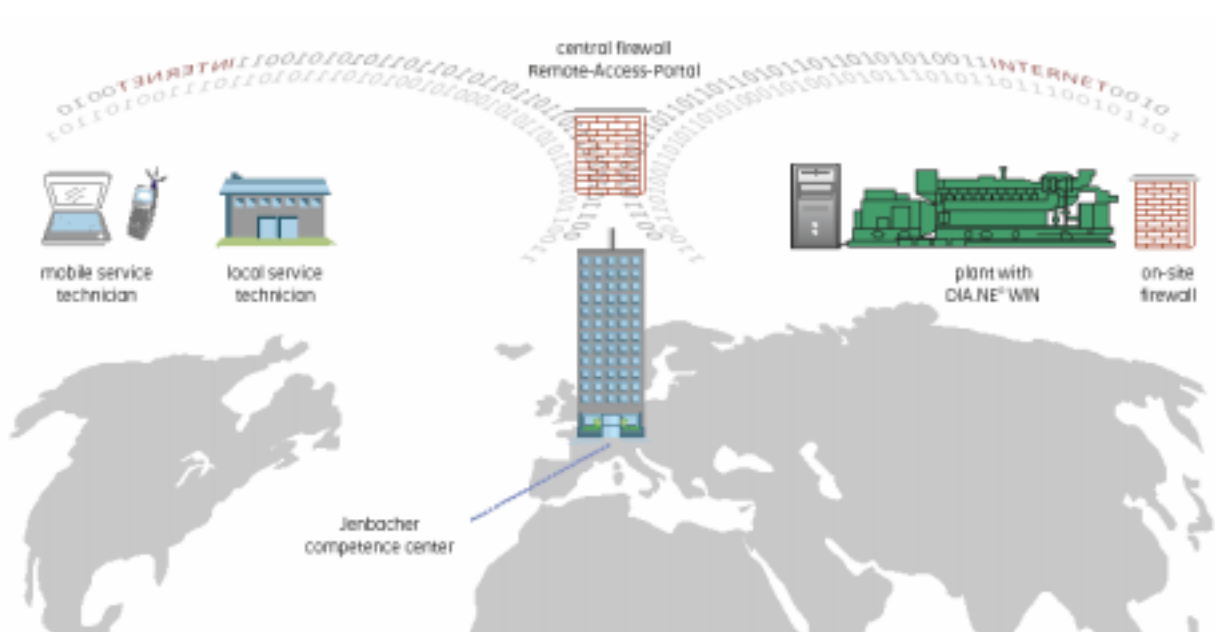



Aus Sicherheitsgründen ist eine Internetverbindung mit DIANE® WIN ausschließlich über eine von GE Jenbacher installierte Firewall erlaubt. Dazu ist die Technische Anweisung 2300 – 0006, "Sicherheitstechnische Hinweise bei Internetanbindung von GE Jenbacher Anlagen" in unserem TAKat verfügbar.

Was ist für die Internetanbindung zu tun?

- Weitergabe des Formulars "Customer Internet/LAN configuration" an den Internet Provider, der die notwendigen Informationen wie IP Adressen, Subnet Mask, Default Gateway eintragen wird. Das Formular liegt bei.
- Eintragen der allgemeinen Anlageninformation
- Einsenden des ausgefüllten Formulars "Customer Internet/LAN configuration" an GE Jenbacher. Unser Competence Center wird auf Basis der erhaltenen Informationen die Firewall konfigurieren.

Welche Teile müssen für die Anbindung erworben werden?

TI. 463658Firewall incl. Lizenz und Konfiguration. Wartung und Upgrades während der ersten beiden Jahre.

TI. 463659Zubehör wie Halter, Stromversorgung, Kabel

Für den Schrankeinbau vor Ort ist mit einem Arbeitsaufwand von ca. 1h zu rechnen!

Im oben genannten Package ist die Firewall- Wartung für 2 Jahre bereits enthalten. In diesem Zeitraum übernimmt GE Jenbacher unerlässliche Updates, um höchstmögliche Sicherheit für Ihre Anlage zu erreichen.

Im Anschluß daran führt GE Jenbacher die Wartung gegen eine Gebühr von 250€ für jeweils 2 Jahre fort.

TI. 430297Software-Subscription über 2 Jahre