


E 8070 A

Betriebsdatenerfassung



Datenerfassung Thermoreaktor CL.AIR

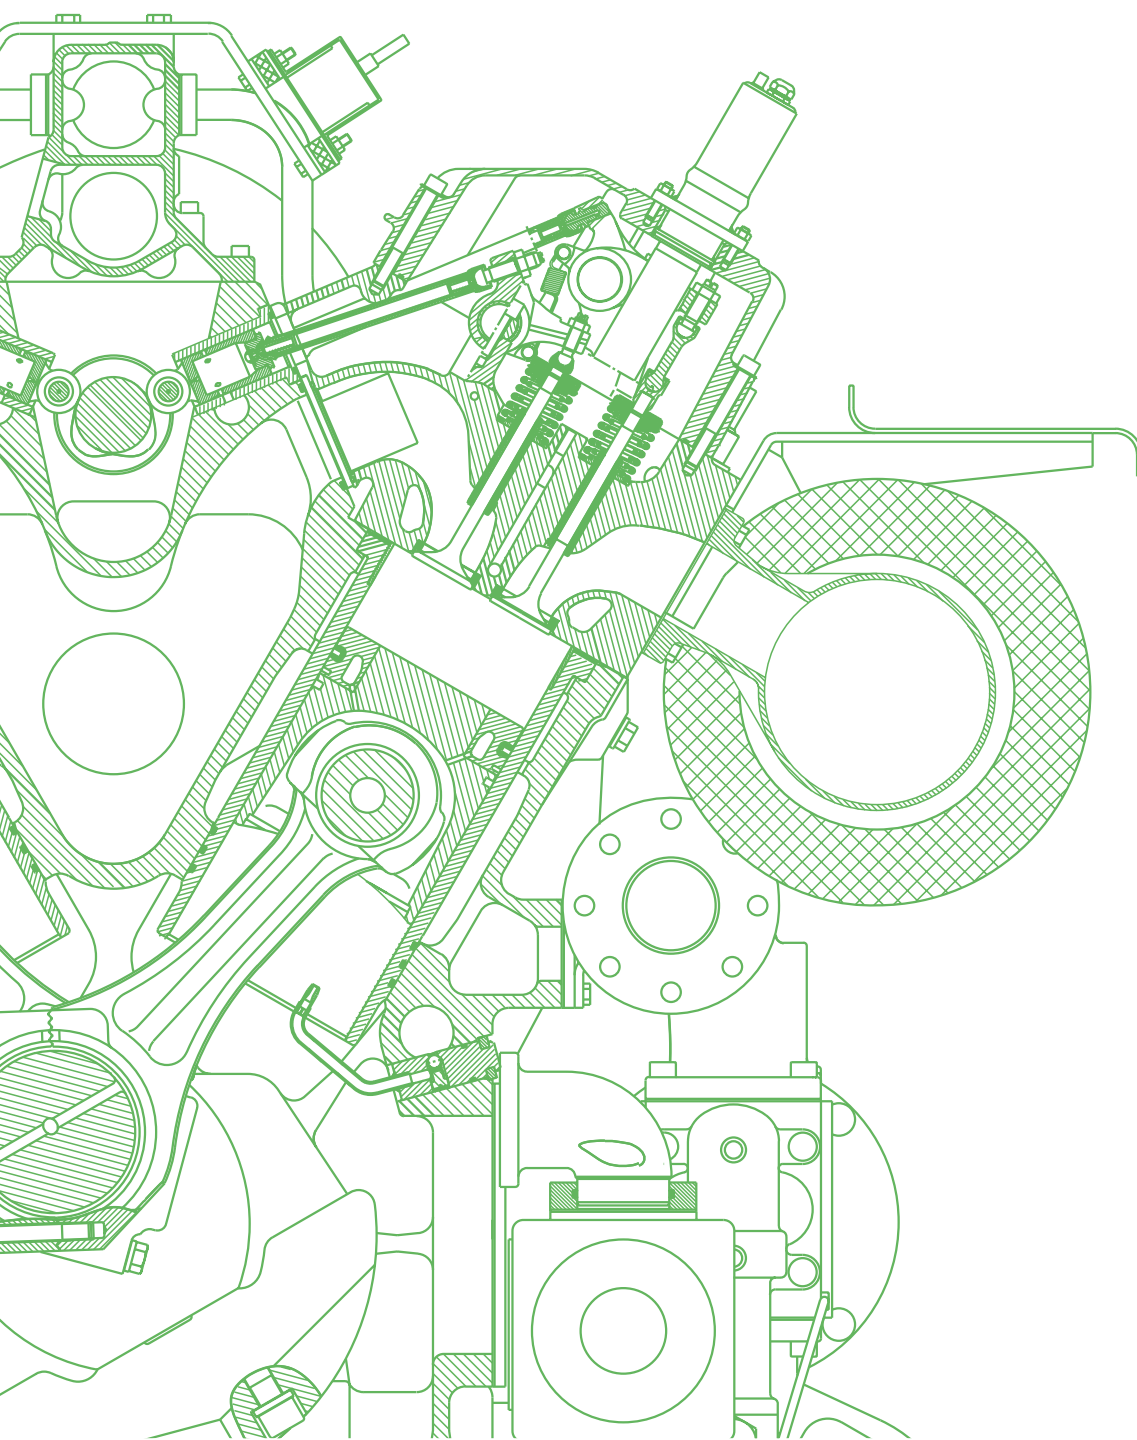

Inspektion der nachstehende Komponenten auf: Spuren am Gehäuse, unbemerkte Beschädigungen/ Ausfälle von Komponenten, ungesicherte oder unbefestigte Teile, Austritt von Luft, Gas oder Abgasen, seltsame Geräusche.

Datum	Komponenten	OK	Bemerkungen (Anomalitäten)	Korrekturmaßnahme n	Erledigt Ja/ Nein
Woche Nr.	Gaseindüsungseinheit				
	Gasleitungen				
	Druckluftkompressor				
	Druckluftleitung				
	Cl.Air – Verkleidung				
	4-Wege-Klappe				
Woche Nr.	Gaseindüsungseinheit				
	Gasleitungen				
	Druckluftkompressor				
	Druckluftleitung				
	Cl.Air – Verkleidung				
	4-Wege-Klappe				
Woche Nr.	Gaseindüsungseinheit				
	Gasleitungen				
	Druckluftkompressor				
	Druckluftleitung				
	Cl.Air – Verkleidung				
	4-Wege-Klappe				
Woche Nr. Woche Nr.	Gaseindüsungseinheit				
	Gasleitungen				
	Druckluftkompressor				
	Druckluftleitung				
	Cl.Air – Verkleidung				
	4-Wege-Klappe				
Woche Nr.	Gaseindüsungseinheit				
	Gasleitungen				
	Druckluftkompressor				
	Druckluftleitung				
	Cl.Air – Verkleidung				
	4-Wege-Klappe				
Woche Nr.	Gaseindüsungseinheit				
	Gasleitungen				
	Druckluftkompressor				
	Druckluftleitung				
	Cl.Air – Verkleidung				
	4-Wege-Klappe				

